


国立市内の空間放射線量測定結果

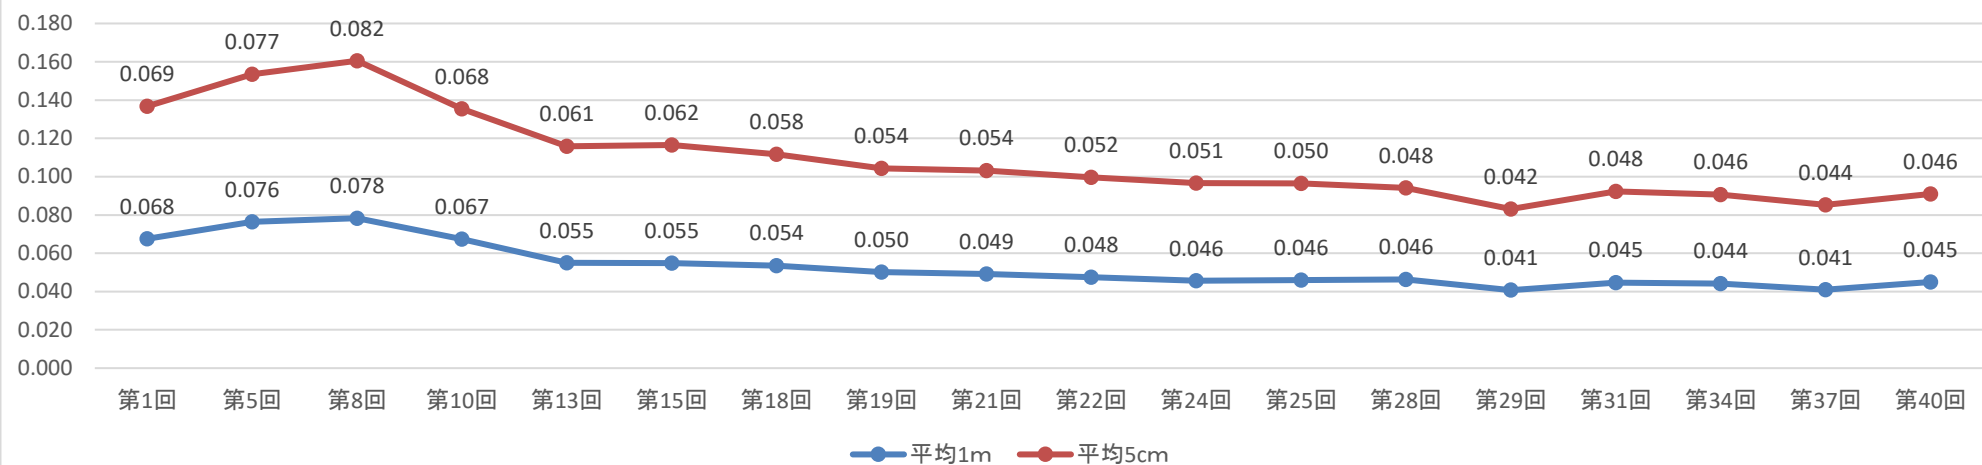

単位：μSv(マイクロシーベルト)

※1 全地点を測定した回のみを横軸に記載しており、公立小学校のみを測定した回は含めていません。

※2 測定器について、第10回までは「DoseRAE2 PRM-1200」、第13回からは「Radi PA-1000」で測定しております。

※3 除染基準である毎時0.23μSv(年間1mSv相当)を超える地点はありませんでした。